

# 水量計


**Model WM30B/100B**

ミキサへの給水・表示などのコントロール方式を  
集中制御型と遠隔制御型のどちらか選択できます。




Photo: Model WM30B

## ■遠隔制御方式

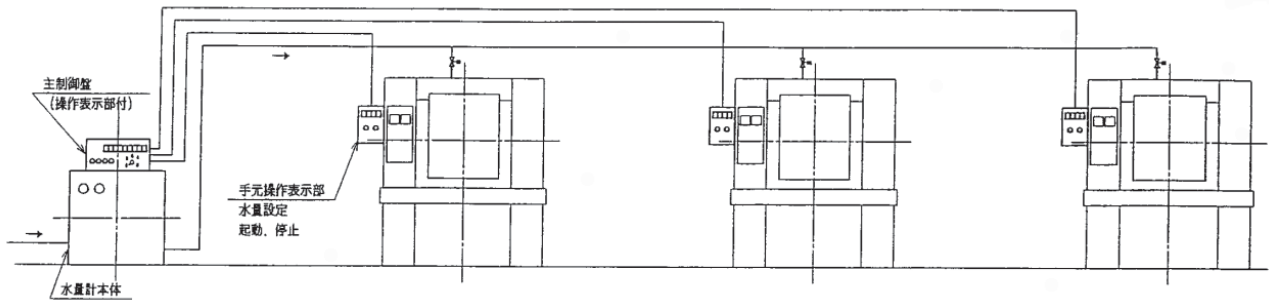

複数のミキサに遠隔操作盤を設置し、各ミキサの位置からそれぞれ流量設定、取水の起動停止、流量の確認ができます。

## ■集中制御方式

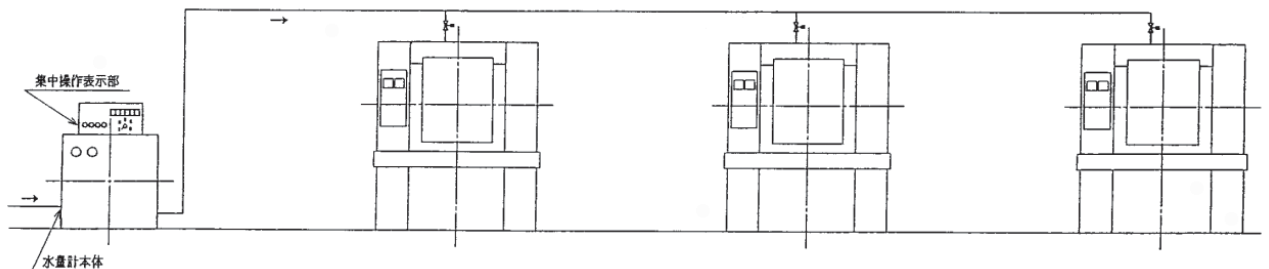

複数のミキサへの配管を単純化し、各ミキサへの流量設定、取水の起動停止、流量の確認を水量計の位置で行います。

## ■仕様

型式	WM30B	WM100B
使用液	清水 (0 - 40°C)	
配管口径	25A	40A
吐出量 (50Hz)	30L/min (H=10m)	100L/min (H=10m)
吐出量 (60Hz)	36L/min (H=12m)	120L/min (H=12m)
計量精度	±0.5% 以下 (取水量10 - 30L)	±0.5% 以下 (取水量30 - 70L)
計量精度	±0.3% 以下 (取水量30L以上)	±0.3% 以下 (取水量70L以上)
定量設定範囲	10 - 999.9L (0.1L 間隔)	
電源/モータ	AC200V 3相 0.75kW 2P	AC200V 3相 1.5kW 2P
機械質量	150kg	200kg

※仕様および図面は予告なく変更することがあります。

株式会社 **オシキリ** <http://www.oshikiri.com/>

東京支店 千252-0811 神奈川県藤沢市桐原町4  
 名古屋営業所 千481-0043 愛知県北名古屋市沖村六反136  
 大阪支店 千565-0853 大阪府吹田市春日3-20-10  
 福岡営業所 千811-2304 福岡県粕屋郡粕屋町仲原3-6-19  
 湘南工場 千252-0811 神奈川県藤沢市桐原町4  
 山形工場 千999-3701 山形県東根市大字東根甲5500  
 (株)オシキリ北日本 千989-3123 宮城県仙台市青葉区錦ヶ丘8-12-22  
 札幌事業所 千004-0054 札幌市厚別区厚別中央四条5-6-1

TEL 0466-44-6188 FAX 0466-44-6186  
 TEL 0568-25-7331 FAX 0568-25-7555  
 TEL 06-6821-3711 FAX 06-6821-6002  
 TEL 092-939-3820 FAX 092-931-3167  
 TEL 0466-44-6011 FAX 0466-44-6969  
 TEL 0237-43-4222 FAX 0237-43-4759  
 TEL 022-391-6196 FAX 022-391-6195  
 TEL 011-893-0678 FAX 011-801-2768



弊社の品質システムはISO9001:2008  
 認証されています。